


## Organiser les volumes : les équipements électriques autorisés

La norme NF C15-100/A2 divise la salle de bains en 3 volumes distincts à l'intérieur desquels sont autorisés 3 types d'installation :

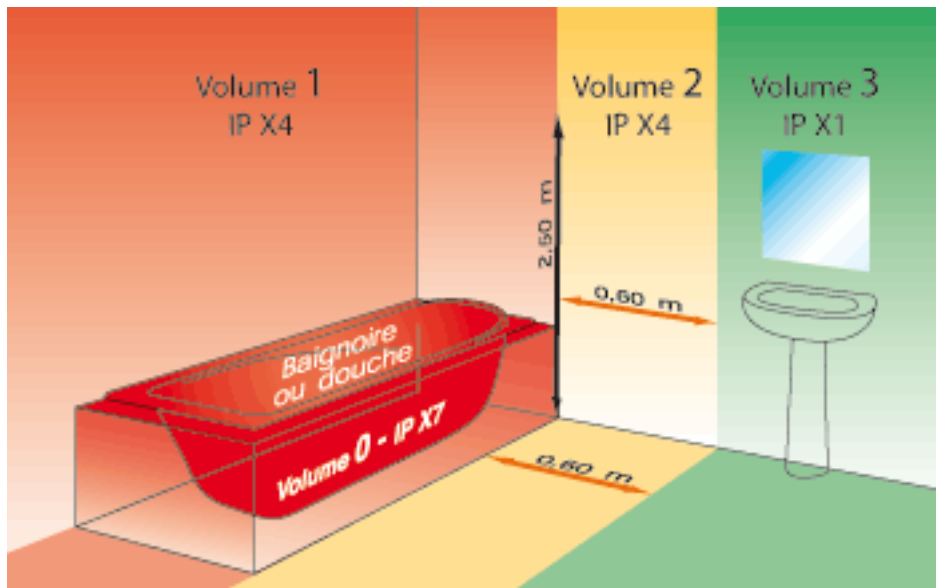

### **Volume 0**

Aucun appareil électrique autorisé dans la baignoire ou la douche.

### **Volume 1**

Chauffe-eau électrique à accumulation avec indice de protection IPx4, IP44 ou

### **Volume 2**

Appareils de chauffage ou lumineaire avec indice de protection IPx4, IP 44 ou

### **Volume 3**

Appareillage protégés par un dispositif différentiel haute sensibilité 30 mA maximum.  
Indice de protection IPx1 ou .appareils de classe II protection IPx3